



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 294 / 2026
Mã số mẫu: N.26.228

Tên đơn vị gửi mẫu: KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – Y TẾ TRƯỜNG HỌC – BỆNH
NGHỀ NGHIỆP

Địa chỉ: Số 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngày lấy mẫu: 25 / 8 / 2026

Địa điểm lấy mẫu: Trạm xử lý - Công ty TNHH Văn Thân 56, Quốc lộ 27 thôn Phi Có, xã
Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng.

Tên mẫu: Nước máy

Tình trạng mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong can nhựa và chai thủy tinh kín, không có màu đục,
bảo quản lạnh.

Thời gian phân tích: Từ ngày 26 / 8 / 2026 đến ngày 08 / 9 / 2026.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	< 3	0
2	<i>E.coli</i> (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	< 1	0
3	<i>Staphylococcus aureus</i> (*)	SMEWW 9213 B : 2023	CFU/100ml	< 1	0
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011	CFU/100ml	< 1	0
5	Độ pH (*)	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	6,50
6	Màu sắc trong nước	SMEWW 2120 C: 2023	TCU	15	KPH LOD = 1,06
7	Độ đục	SMEWW 2130 B:2023	NTU	2	KPH LOD = 0,08
8	Hàm lượng Sulfat	EPA.375.4	mg/L	250	< LOQ LOQ = 10,0
9	Hàm lượng Amoni	HD.H 03N.31	N-NH ₄ ⁺ mg/L	0,3	0,12
10	Hàm lượng Sắt tổng cộng (*)	SMEWW 3500 Fe B: 2023	mg/L	0,3	0,17

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).

4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.


Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
11	Hàm lượng Nitrit (tính theo N) (*)	SMEWW 4500 NO ₂ ⁻ B: 2023	N-NO ₂ mg/L	0,05	KPH LOD = 0,008
12	Hàm lượng Nitrat (tính theo N)	TCVN 6180:1996	N-NO ₃ mg/L	2	0,12
13	Hàm lượng Clorua (*)	SMEWW 4500 - Cl ⁻ B	mg/L	250	11,76
14	Độ cứng tổng cộng (*)	SMEWW 2340C:2023	mgCaCO ₃ /L	300	8,0
15	Chỉ số Permanganat	TCVN 6186:1996	mgO ₂ /L	2	1,60
16	Mùi vị	SMEWW 2150B: 2023 SMEWW 2160B: 2023	/	Không mùi, vị	Không phát hiện mùi không phát hiện vị
17	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	SMEWW 2540C: 2023	mg/L	1000	< LOQ LOQ = 100

Kết luận:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm không vượt giới hạn cho phép theo QCVN 1:2023/LĐ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ban hành theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023.

Ghi chú: - KPH: KPH;
 - LOQ: Giới hạn định lượng;
 - LOD: Giới hạn phát hiện;

**KHOA XÉT NGHIỆM
 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

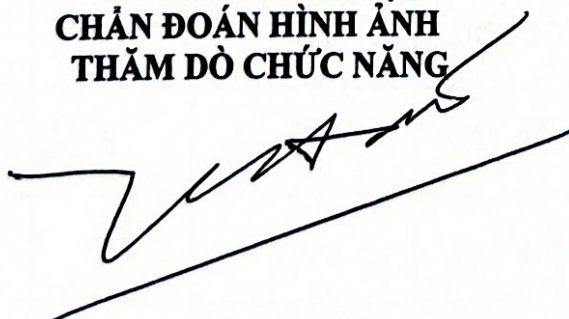

Nguyễn Tấn Vũ

Ngày 09 tháng 9 năm 2026
GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÙNG XUÂN BẠCH

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 195 / 2026

Mã số mẫu: N.26.229

Tên đơn vị gửi mẫu: KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG – Y TẾ TRƯỜNG HỌC – BỆNH
NGHỀ NGHIỆP

Địa chỉ: Số 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngày lấy mẫu: 25 / 8 / 2026

Địa điểm lấy mẫu: Cửa hàng xe máy Trường Phát, Quốc lộ 27, thôn Phi Có, xã Đam Rông 3,
tỉnh Lâm Đồng (Công ty TNHH Văn Thân 56)

Tên mẫu: Nước máy

Tình trạng mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong can nhựa và chai thủy tinh kín, không có màu đục,
bảo quản lạnh.

Thời gian phân tích: Từ ngày 26 / 8 / 2026 đến ngày 08 / 9 / 2026.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
1	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	< 3	$1,6 \times 10^1$
2	<i>E.coli</i> (*)	TCVN 6187 – 1:2019	CFU/100ml	< 1	$1,6 \times 10^1$
3	<i>Staphylococcus aureus</i> (*)	SMEWW 9213 B : 2023	CFU/100ml	< 1	0
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011	CFU/100ml	< 1	0
5	Độ pH (*)	TCVN 6492:2011	/	6,0-8,5	6,81
6	Màu sắc trong nước	SMEWW 2120 C: 2023	TCU	15	KPH LOD = 1,06
7	Độ đục	SMEWW 2130 B:2023	NTU	2	KPH LOD = 0,08
8	Hàm lượng Sulfat	EPA.375.4	mg/L	250	< LOQ LOQ = 10,0
9	Hàm lượng Amoni	HD.H 03N.31	N-NH ₄ ⁺ mg/L	0,3	0,09
10	Hàm lượng Sắt tổng cộng (*)	SMEWW 3500 Fe B: 2023	mg/L	0,3	0,20

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).

4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.


Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa	Kết quả
11	Hàm lượng Nitrit (tính theo N) (*)	SMEWW 4500 NO ₂ ⁻ B: 2023	N-NO ₂ mg/L	0,05	KPH LOD = 0,008
12	Hàm lượng Nitrat (tính theo N)	TCVN 6180:1996	N-NO ₃ mg/L	2	0,09
13	Hàm lượng Clorua (*)	SMEWW 4500 - Cl ⁻ B	mg/L	250	9,25
14	Độ cứng tổng cộng (*)	SMEWW 2340C:2023	mgCaCO ₃ /L	300	10,0
15	Chỉ số Permanganat	TCVN 6186:1996	mgO ₂ /L	2	1,80
16	Mùi vị	SMEWW 2150B: 2023 SMEWW 2160B: 2023	/	Không mùi, vị	Không phát hiện mùi không phát hiện vị
17	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)	SMEWW 2540C: 2023	mg/L	1000	< LOQ LOQ = 100

Kết luận:

Mẫu nước trên có các chỉ tiêu thử nghiệm số 1 và 2 vượt giới hạn cho phép theo QCVN 1:2023/LĐ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ban hành theo Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023.

Ghi chú: - KPH: KPH;
 - LOQ: Giới hạn định lượng;
 - LOD: Giới hạn phát hiện;

**KHOA XÉT NGHIỆM
 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

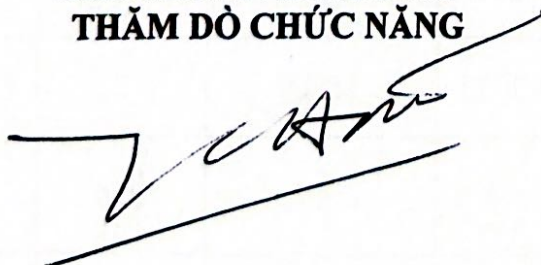

Nguyễn Tấn Vũ

Ngày 09 tháng 9 năm 2026

GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÙNG XUÂN BẠCH

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng
3. Các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017 đánh dấu (*); thực hiện bởi nhà thầu phụ đánh dấu (**).
4. Tên mẫu và tên đơn vị gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.